＊ 設置・据付けは、取り付けスペースを必ず確保してください。又、不安定な設置は機器の故障につながります。
＊ 本機を発熱体上部等の温度上昇につながる場所への設置はしないでください。
（特に背面部の、冷却用フィン周辺は機内冷却のため重要です。）

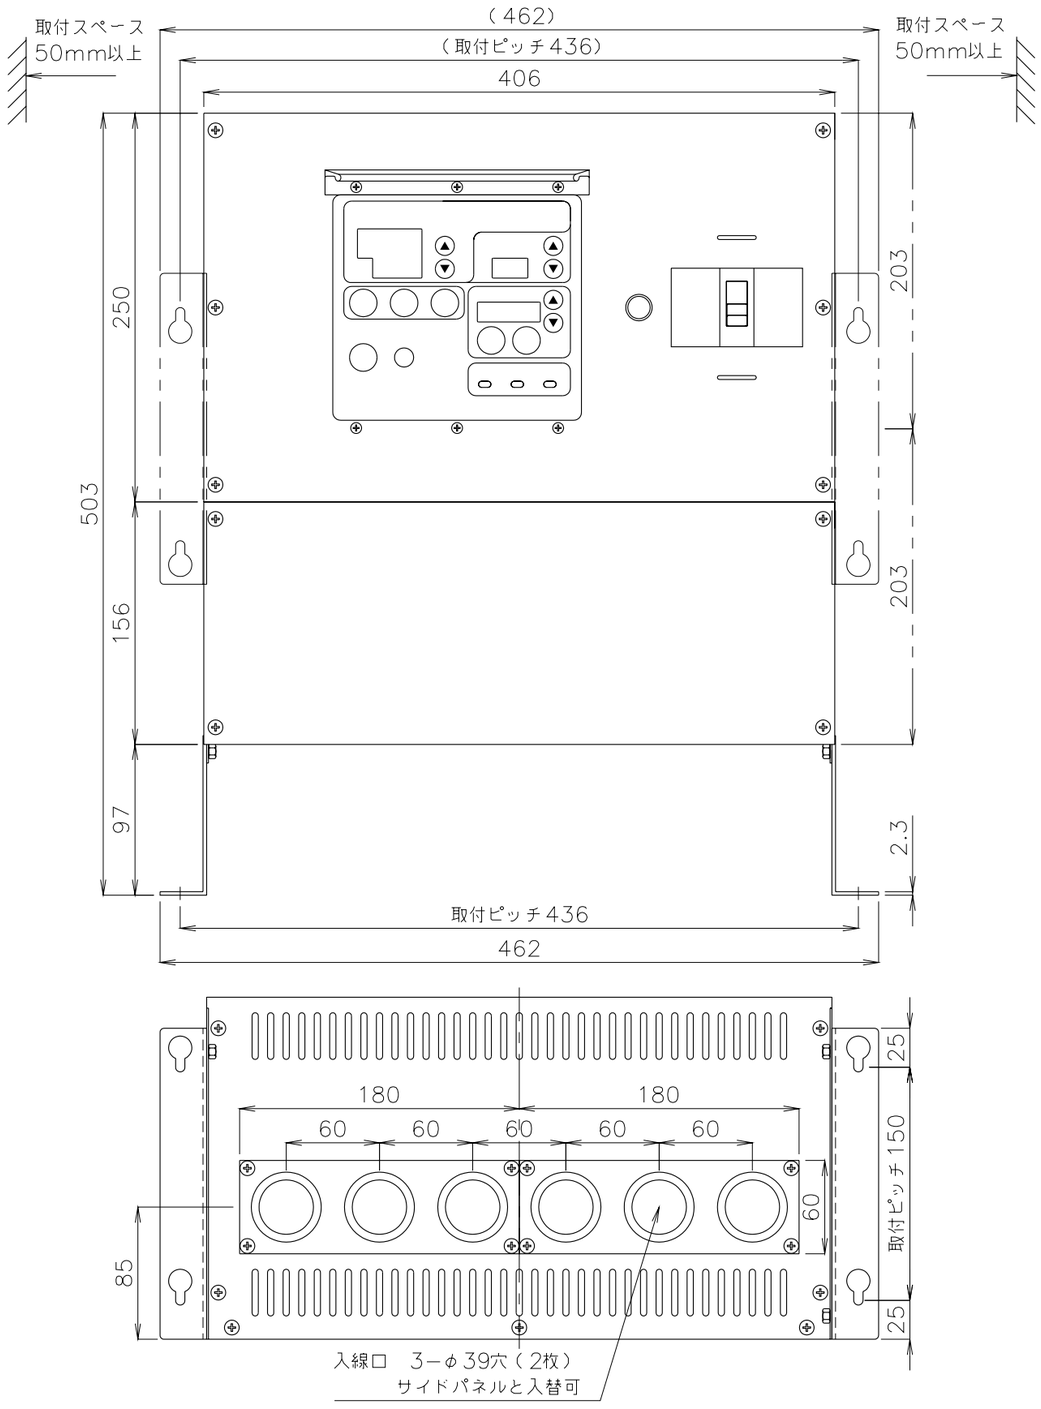

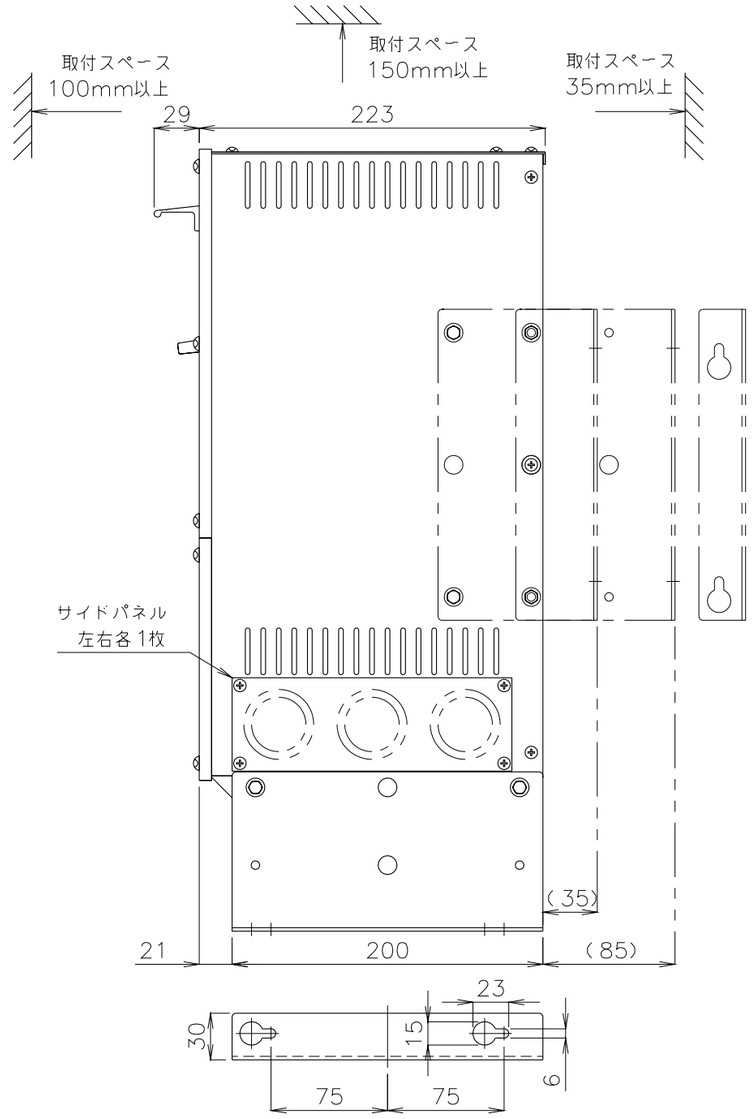

※ネジの突起は含んでいません。

No.	修正内容	場所	日付	数	担当
3					
2					
1					

製図　設計　尺度　図番 1005250NO−01　File name TCU8・12K 外形図
配布先：□営業 □資材 □製造板金 □製造組立
仕向　様
図面名称：TCU8・12K 外形図