＊ 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
＊ 壁や品物から離して据付けてください。
＊ 壁及び品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし
　重大な事故につながります。 又、点検や修理の妨げになります。
＊ 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。発熱体の上部や底面を塞いだ設置、
　ゴム足を取った状態での設置はしないでください。

※ネジの突起は含んでいません。

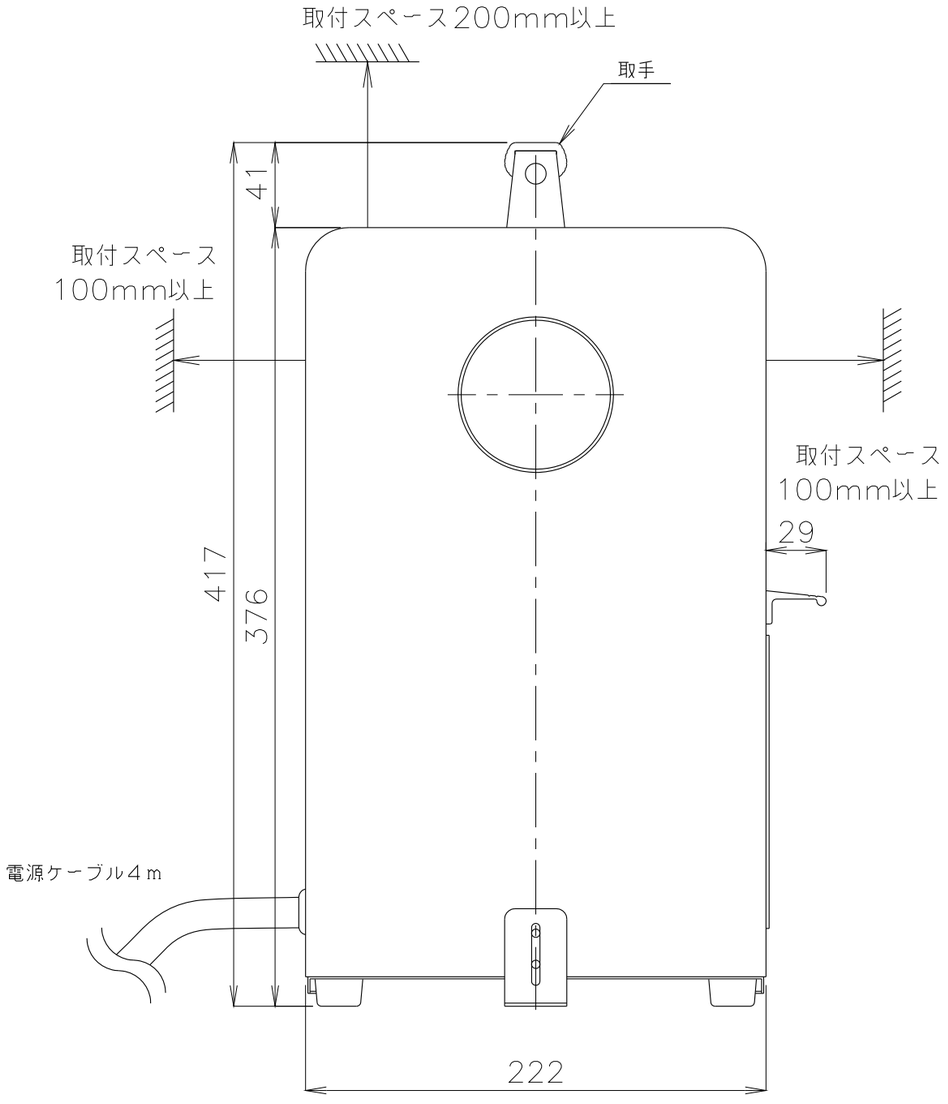

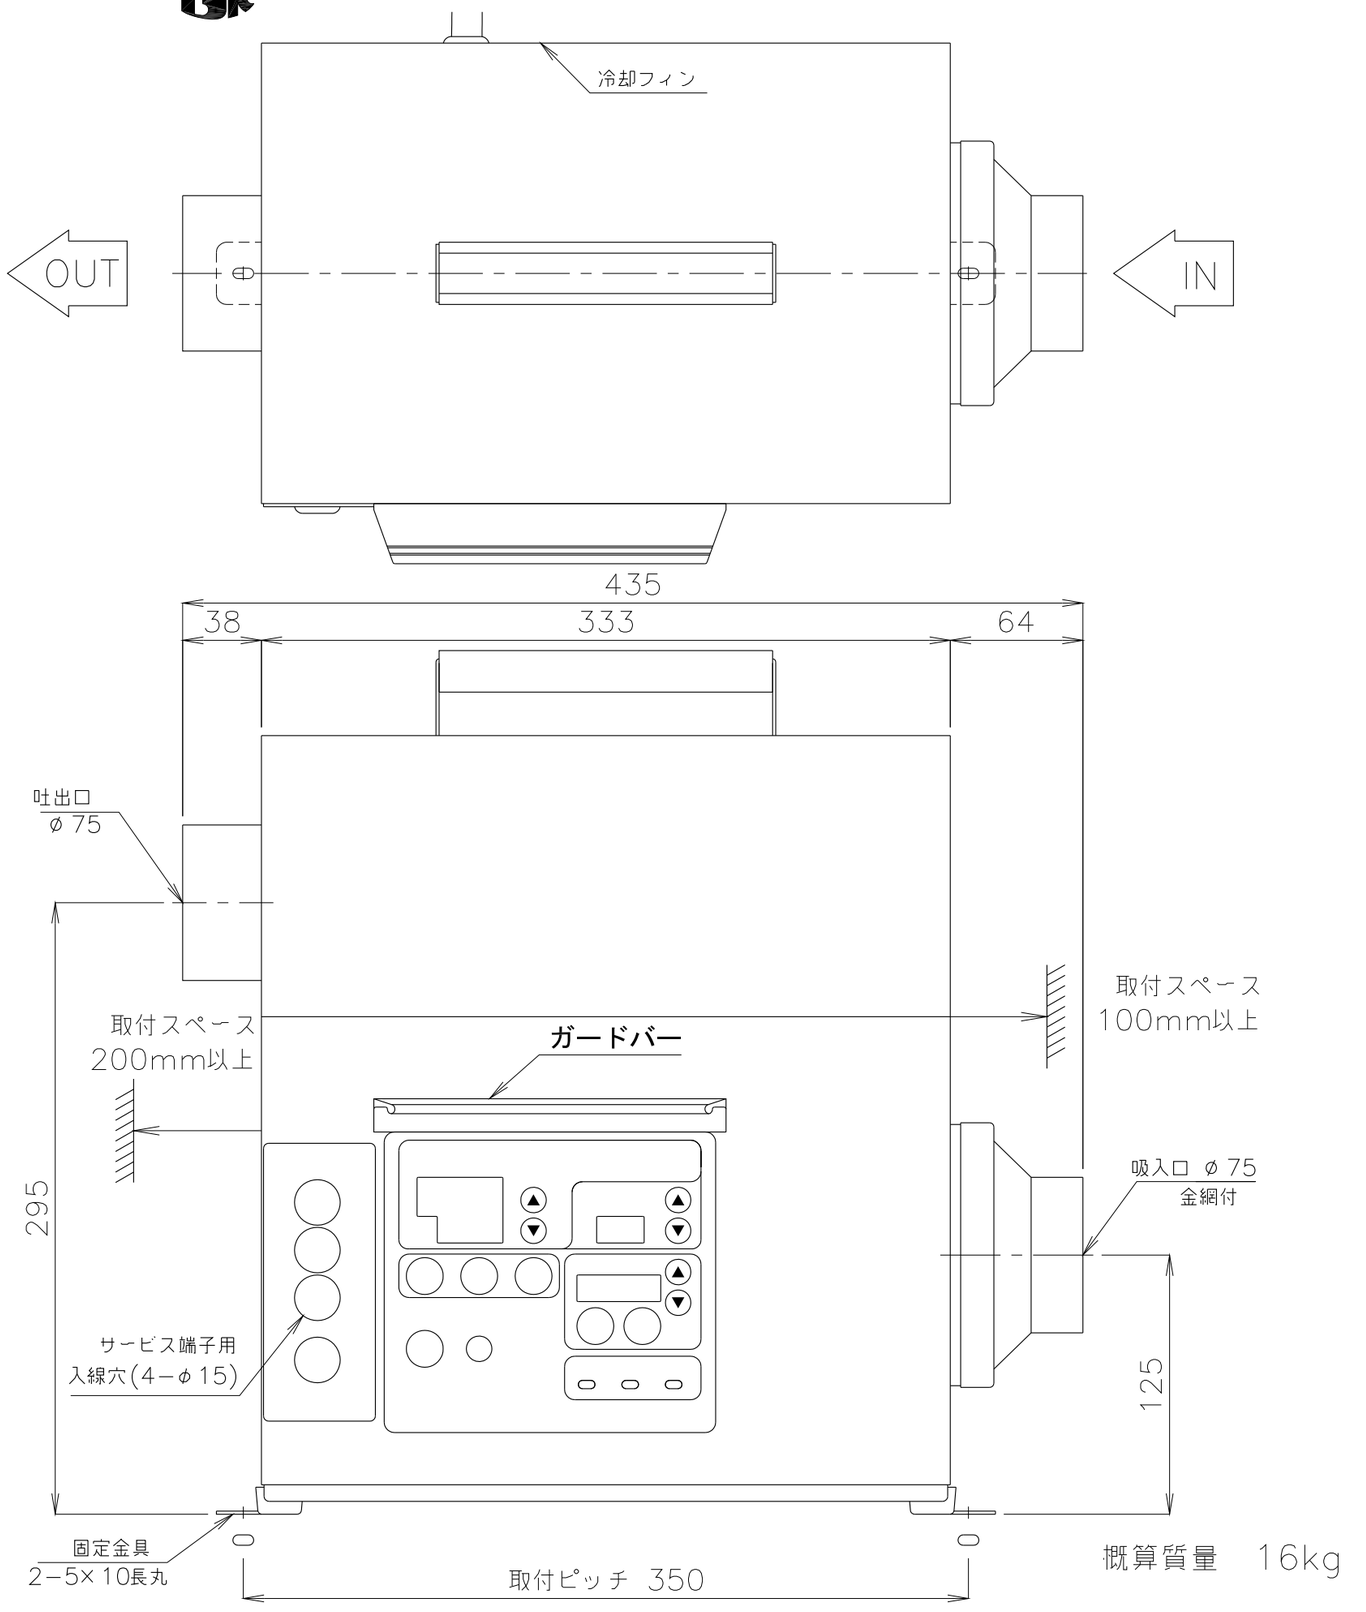

概算質量　16kg

No.	修正内容	場所	日付	数	担当
3					
2					
1					

製図　設計　尺度

図番 150217MN－02

File name TSK－18 外形図

配布先：□営業 □資材購買 □総合組立 □金属加工

株式会社 関西電熱
Kansai Electric Heat Corp.

仕向　様

図面名称 TSK－18 外形図