＊ 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
＊ 壁や品物から離して据付けてください。
＊ 壁及び品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし
　重大な事故につながります。 又、点検や修理の妨げになります。
＊ 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。発熱体の上部や底面を塞いだ設置、
　ゴム足を取った状態での設置はしないでください。

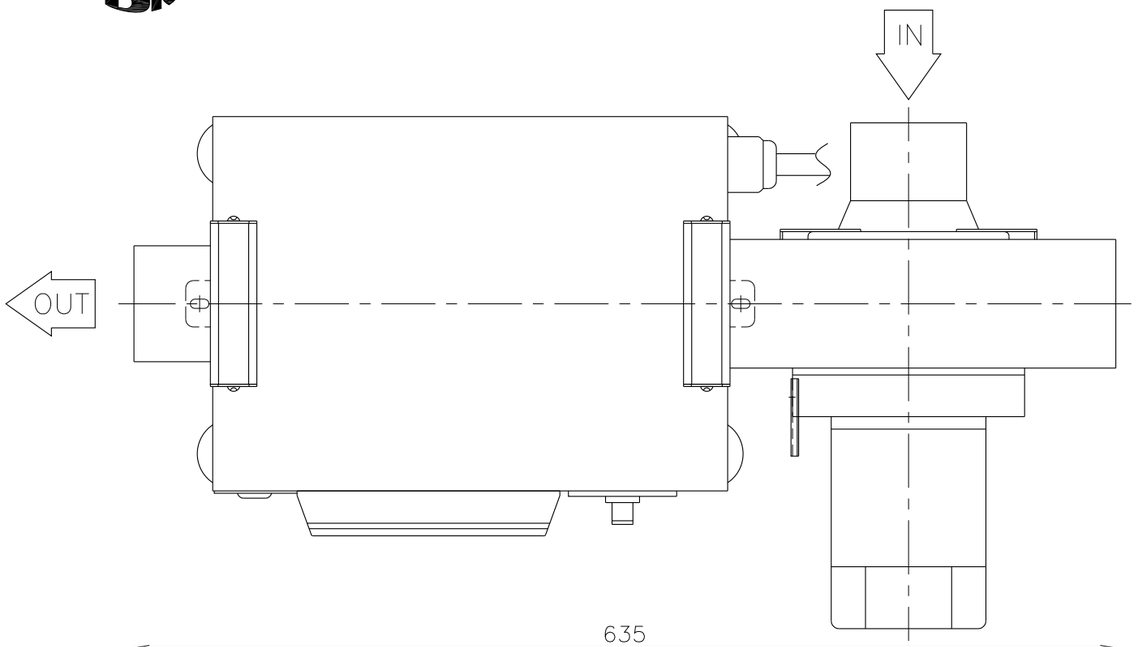

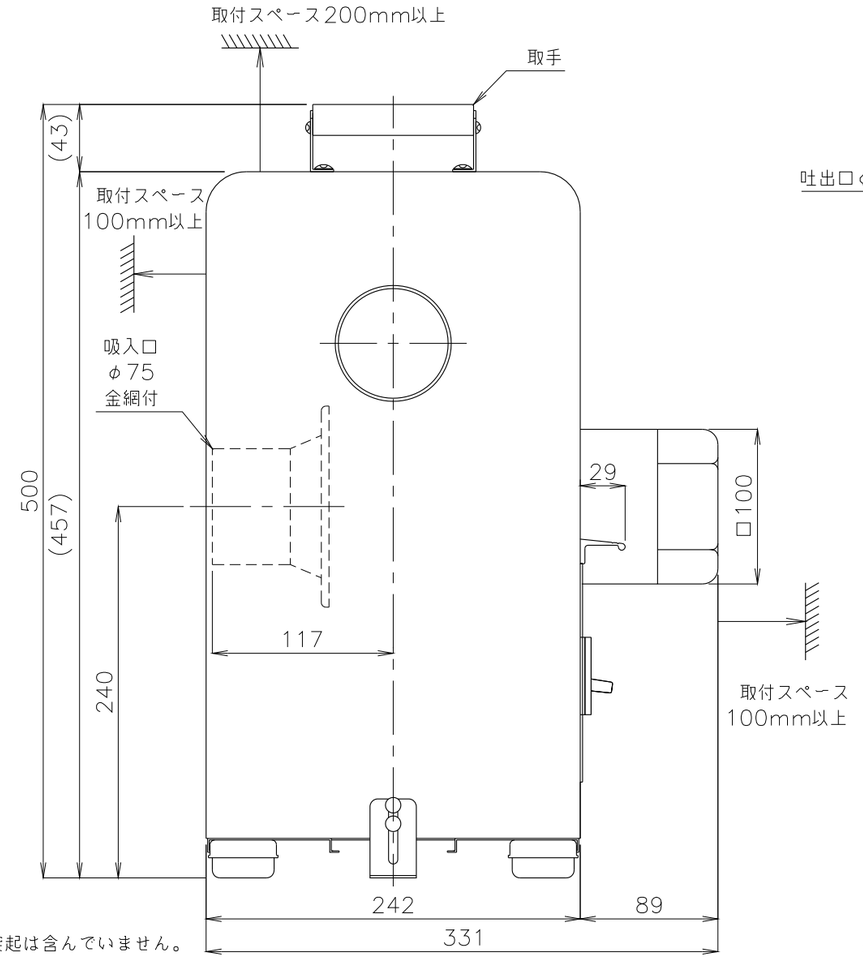

※ネジの突起は含んでいません。

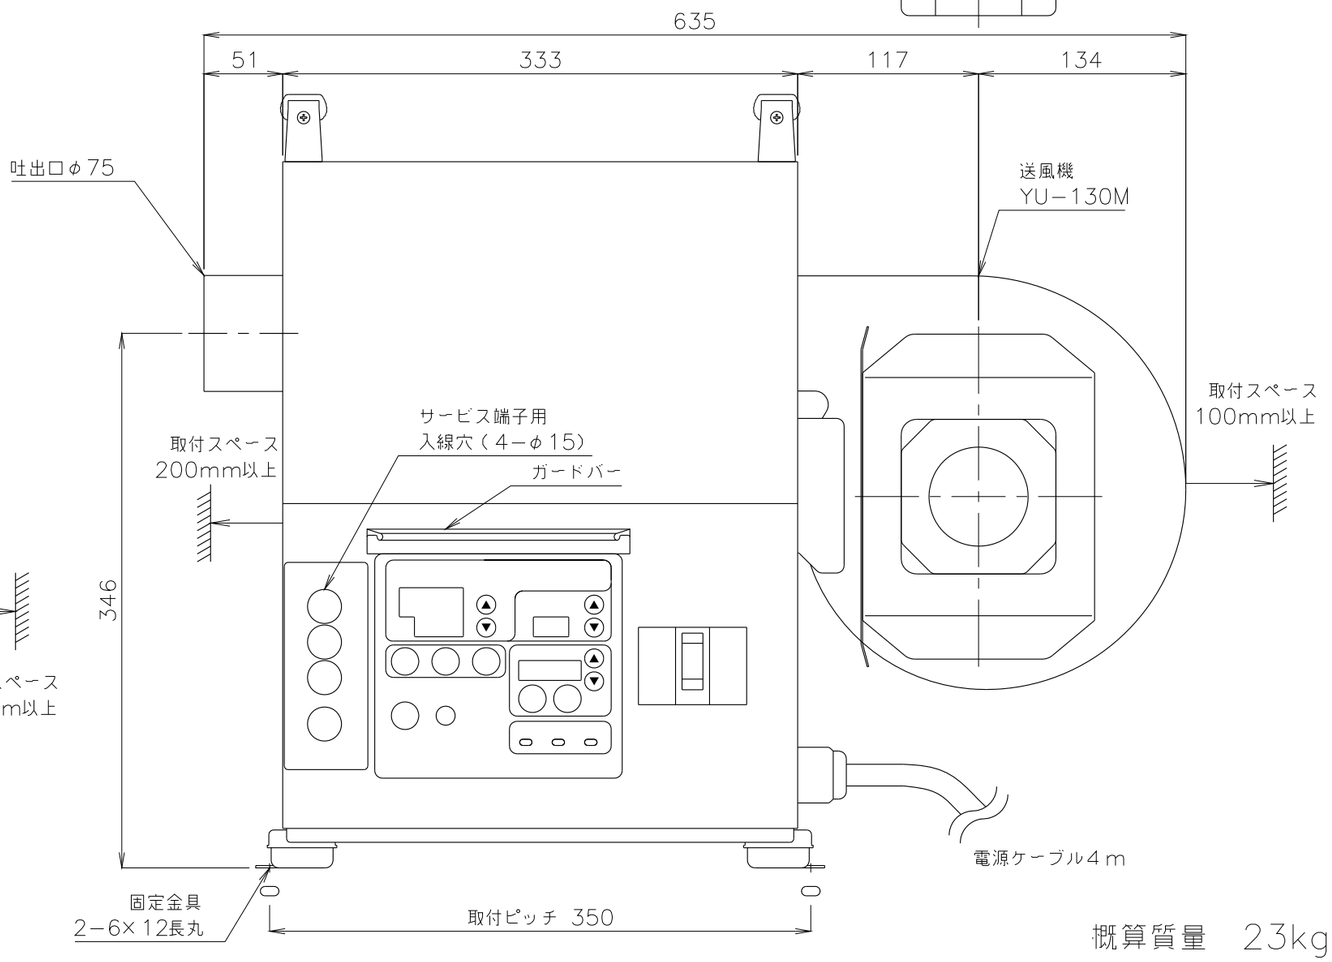

概算質量　23kg

No.	修正内容	場所	日付	数	担当
3					
2					
1					

製図　設計

尺度 1:4

図番 150210MN−05

File name TSK−23 外形図

配布先：営業／資材購買／総合組立／金属加工

株式会社 関西電熱
Kansai Electric Heat Corp.

仕向　様

図面名称 TSK−23,33 外形図