* 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
* 壁や品物から離して据付けてください。
* 壁や品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし
  重大な事故につながります。 又、点検や修理の妨げになります。
* 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。発熱体の上部や底面を塞いだ設置、
  ゴム足を取った状態での設置はしないでください。

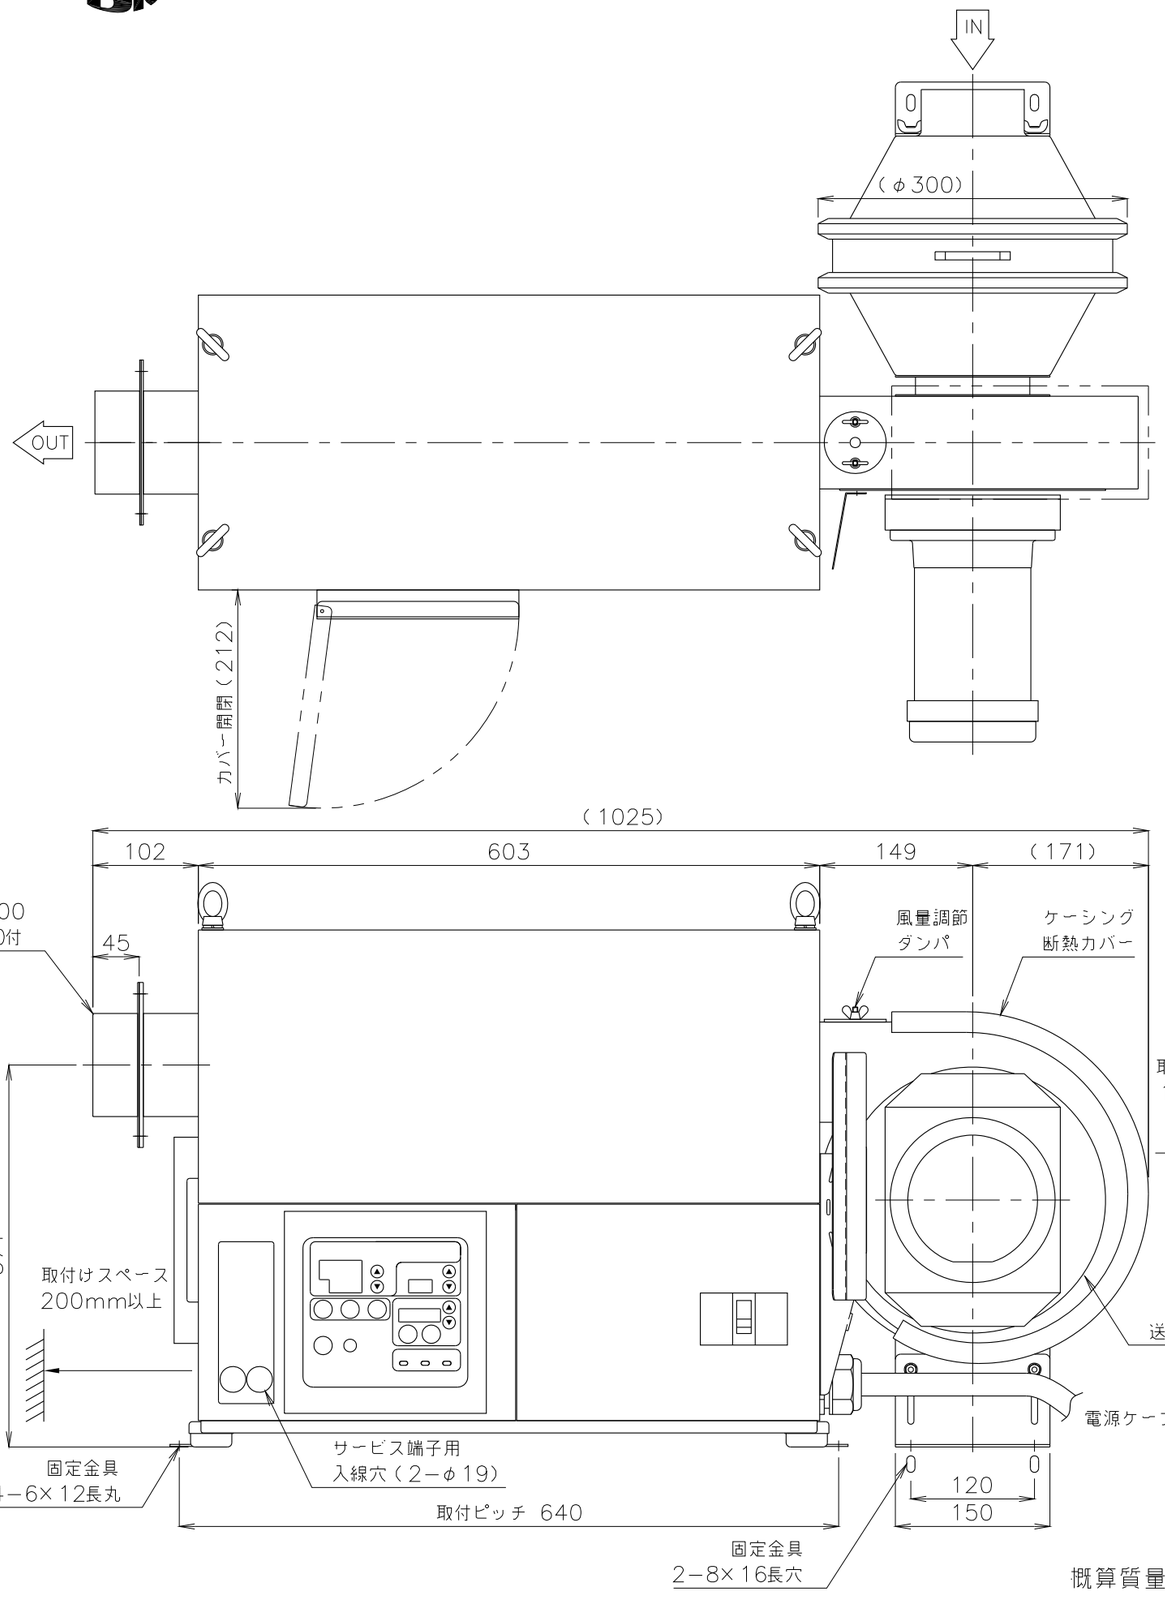

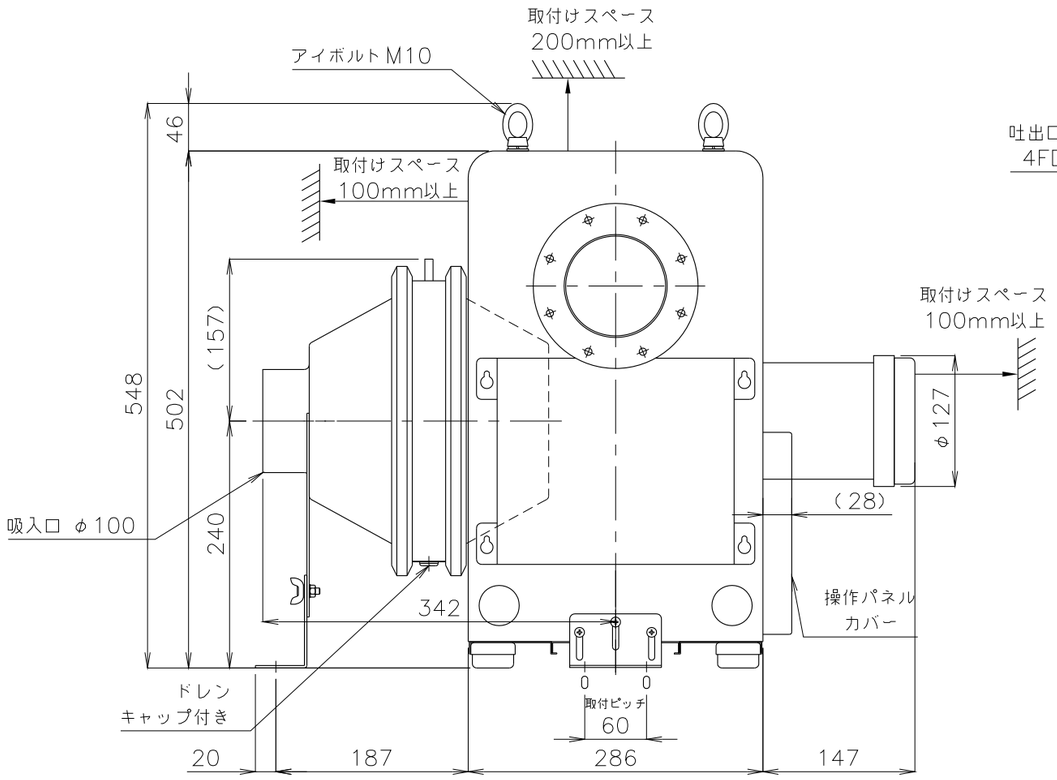

※ ネジの突起は含んでいません。

概算質量：58kg

No.	修正内容	場所	日付	数	担当
3					
2					
1					

製図 | 設計 | 尺度 | 図番 150224KN−04 | File name TSK−52HT外形図

配布先: □営業 □資材購買 □総合組立 □金属加工

株式会社 関西電熱
Kansai Electric Heat Corp.

仕向 様

図面名称 TSK−52HT 外形図