



- 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- 壁や品物から離して、据付けてください。
- 壁や品物と密着していると、熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。また、点検や修理の妨げになります。

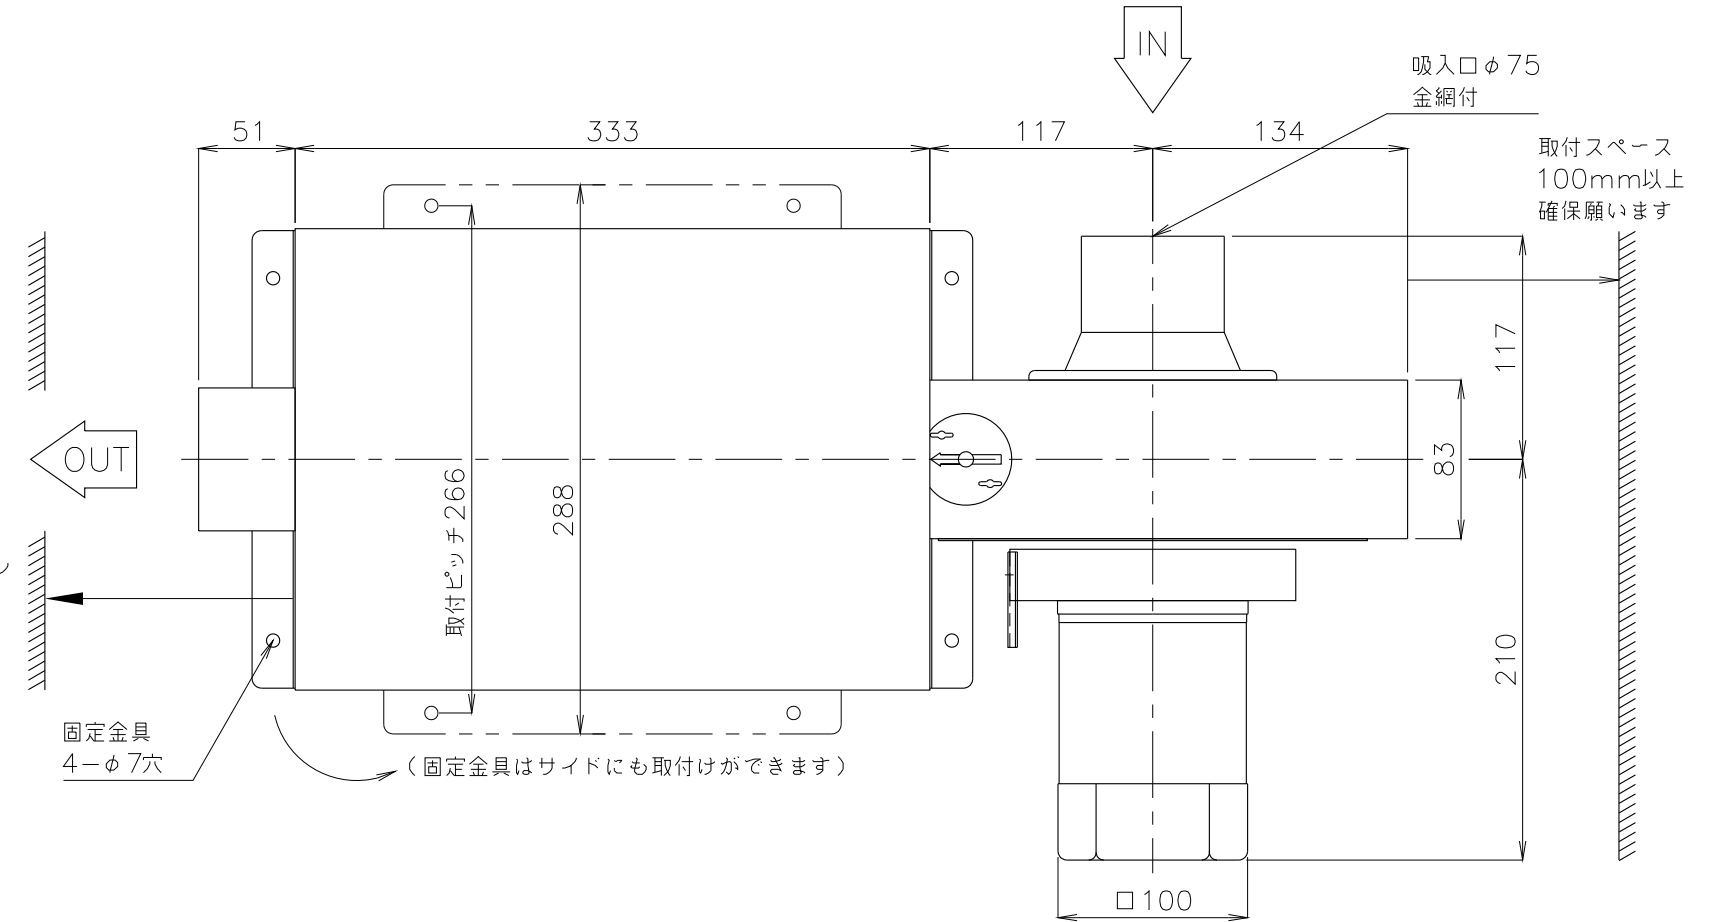


吐出側の取付けスペースについては安全回路テストボタンを押して動作確認できるスペース200mm以上確保願います。

固定金具 4-φ7穴 (固定金具はサイドにも取付けができます)

取付スペース 200mm以上 確保願います

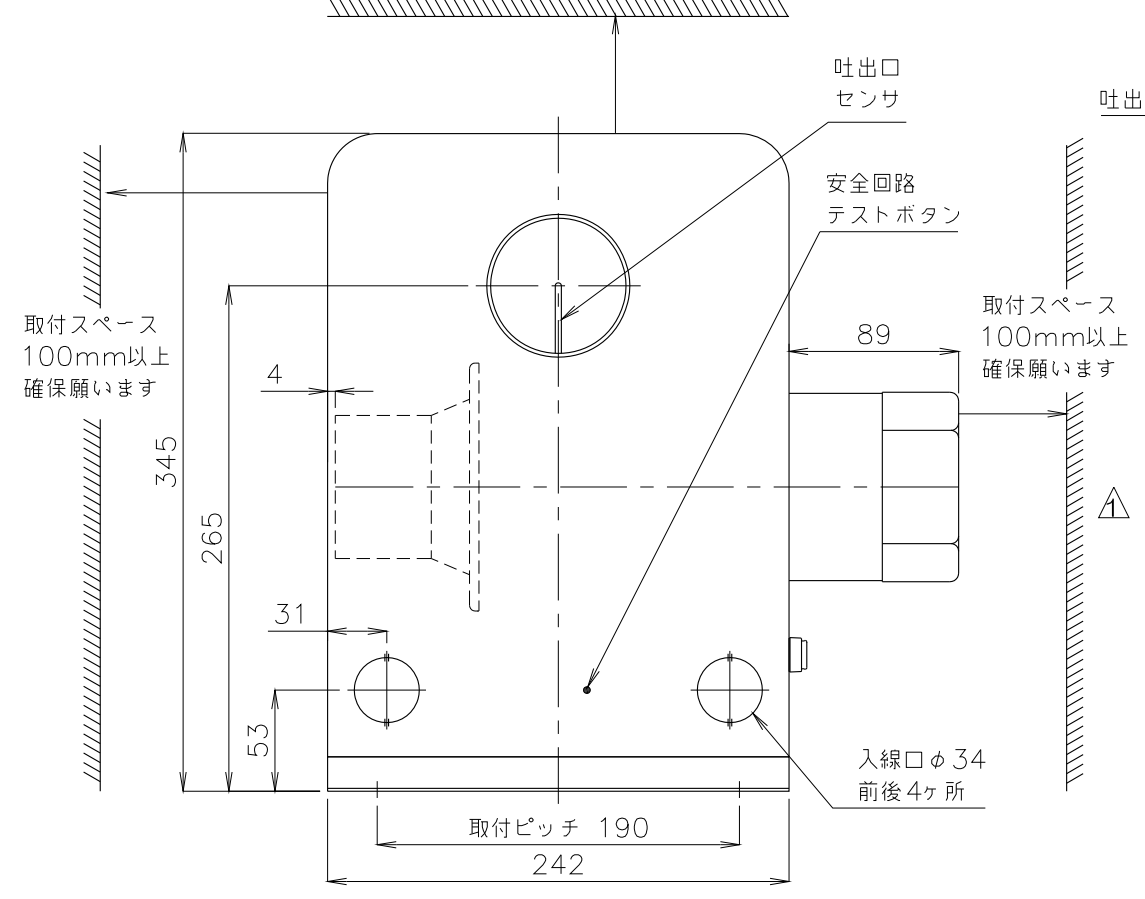

※ネジの突起は含んでいません。

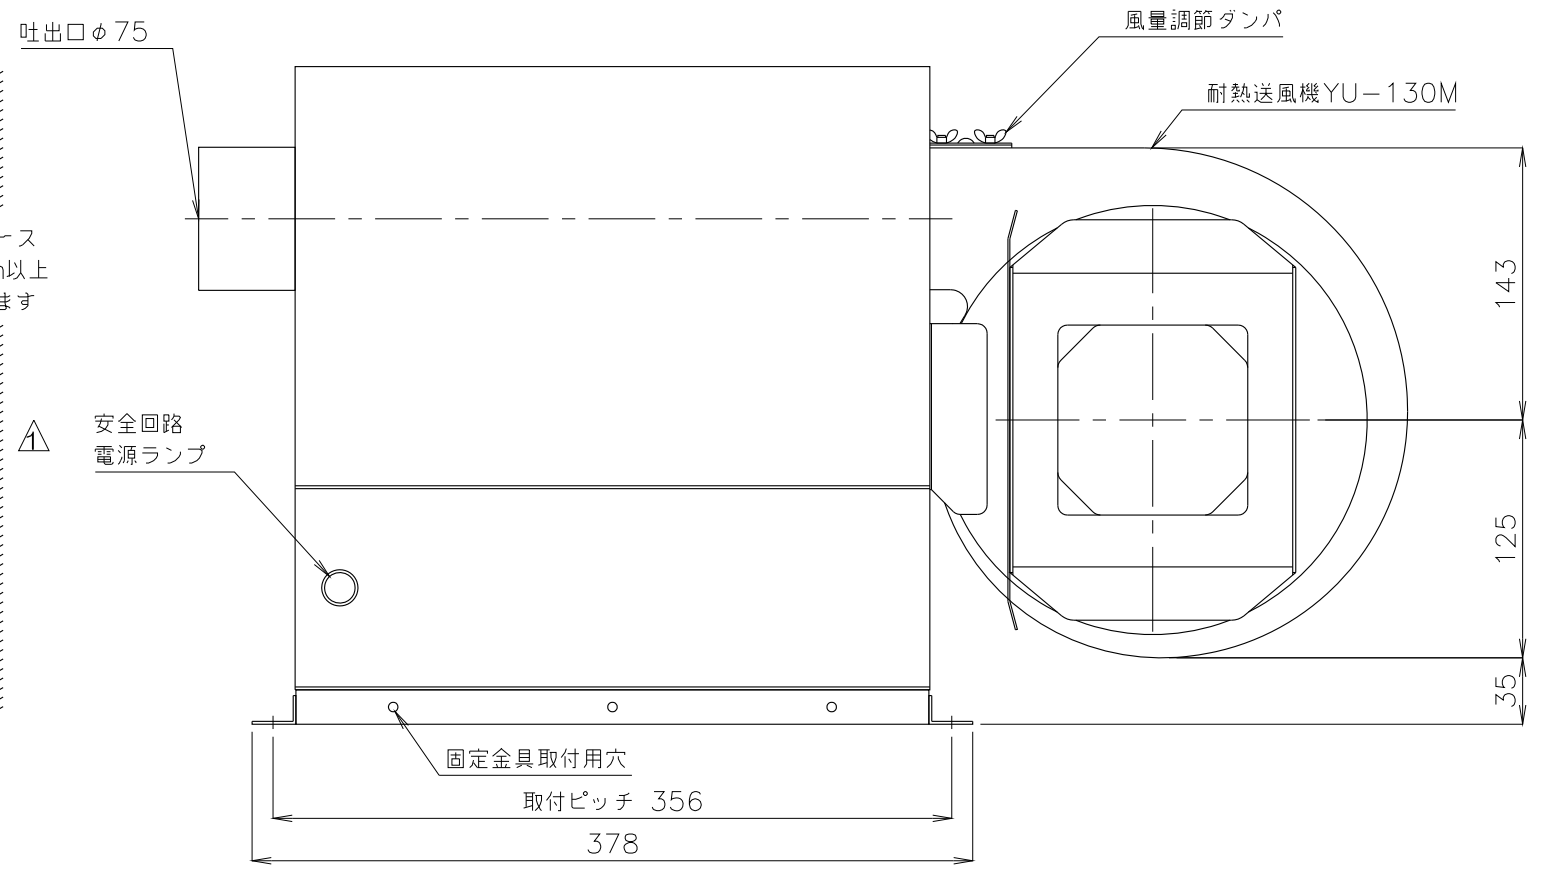

概算質量 20Kg

No.	修正内容	場所	日付	数	担当	製図	設計	尺度	図番	配布先	営業 資材購買 総合組立 金属加工	仕向	図面名称
								150126MN-01	File name TSK-22B外形図				
	安全回路電源ランプ追記	C3	'15.11.26	1	Ogura								