
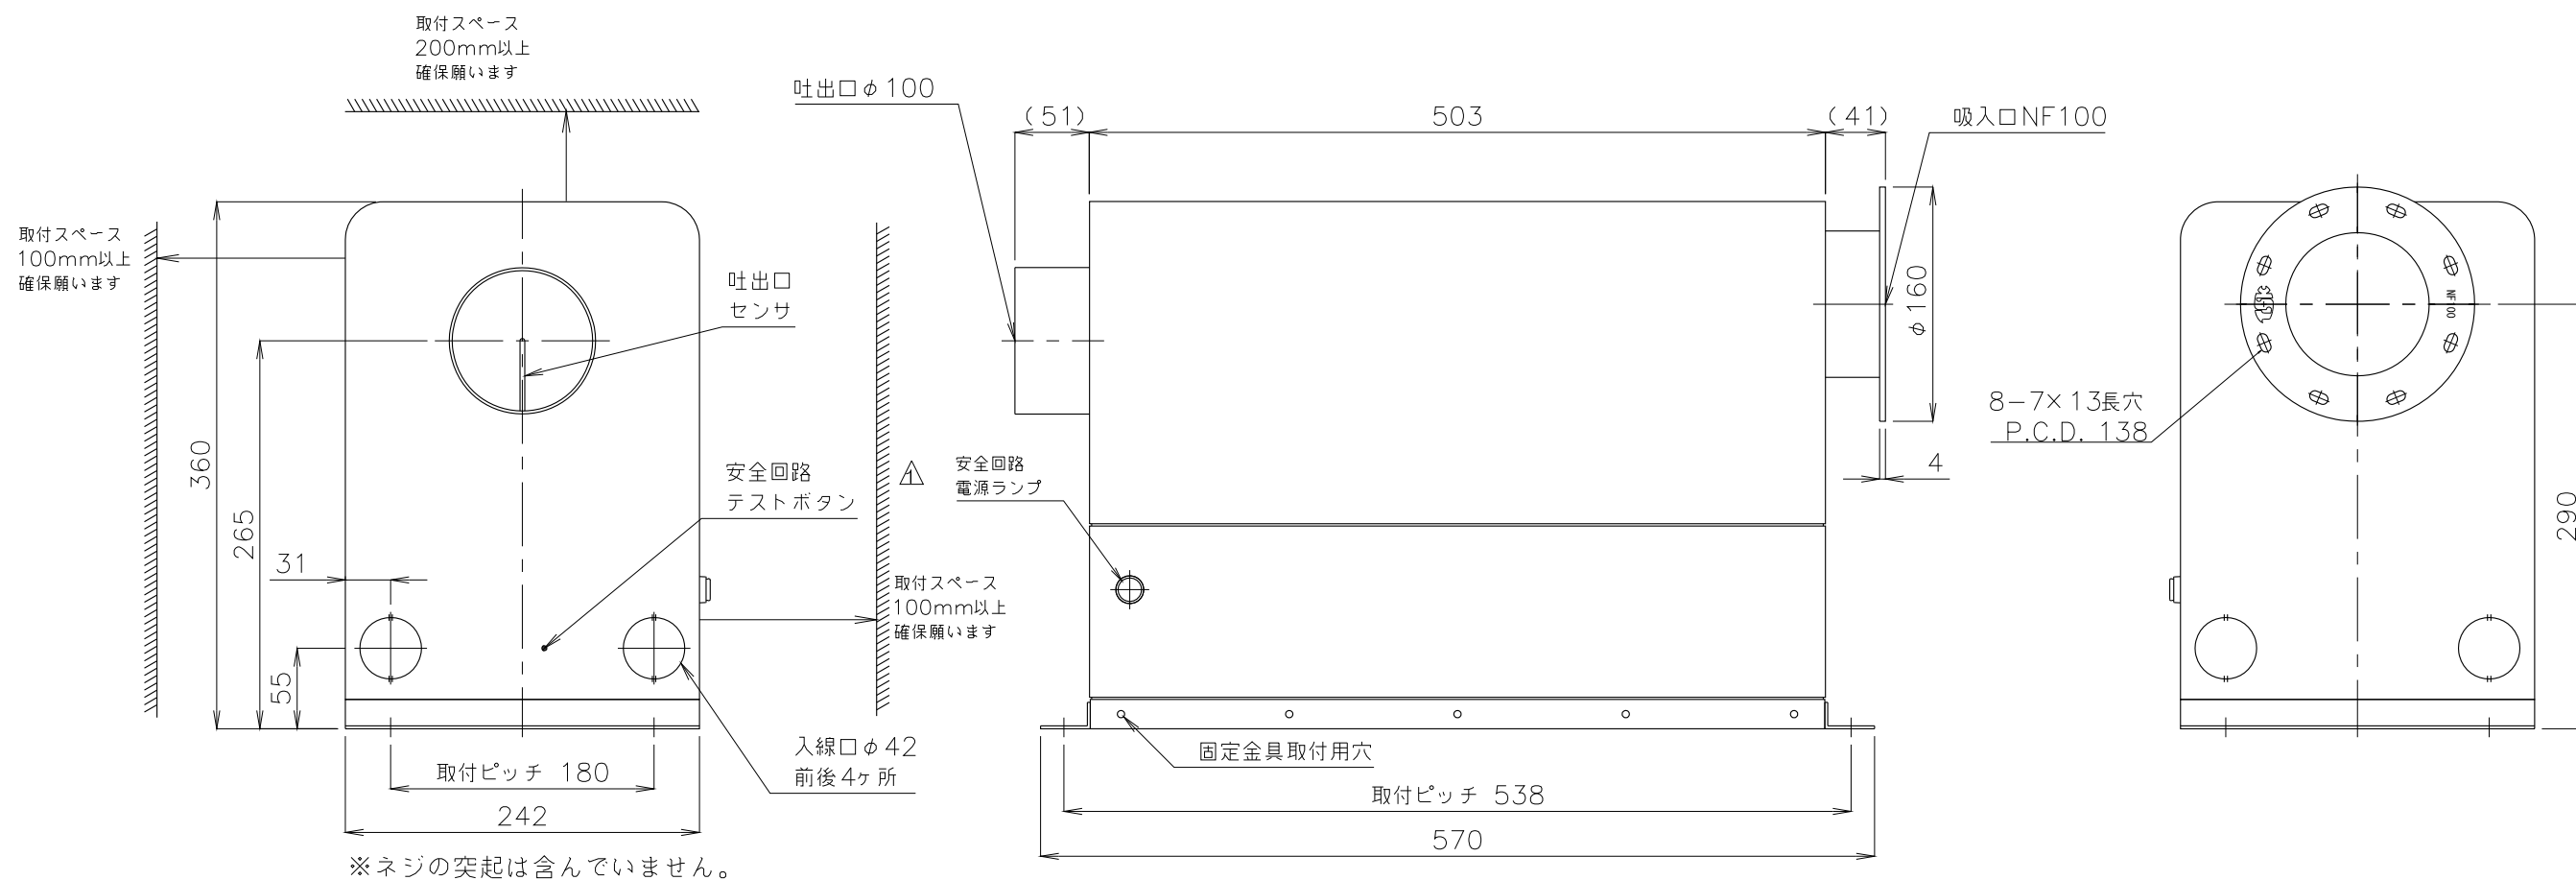


- 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- 壁や品物から離して、据付けてください。
- 壁や品物と密着していると、熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。また、点検や修理の妨げになります。

吐出側の取付けスペースについては安全回路テストボタンを押して動作確認できるスペース200mm以上確保願います。

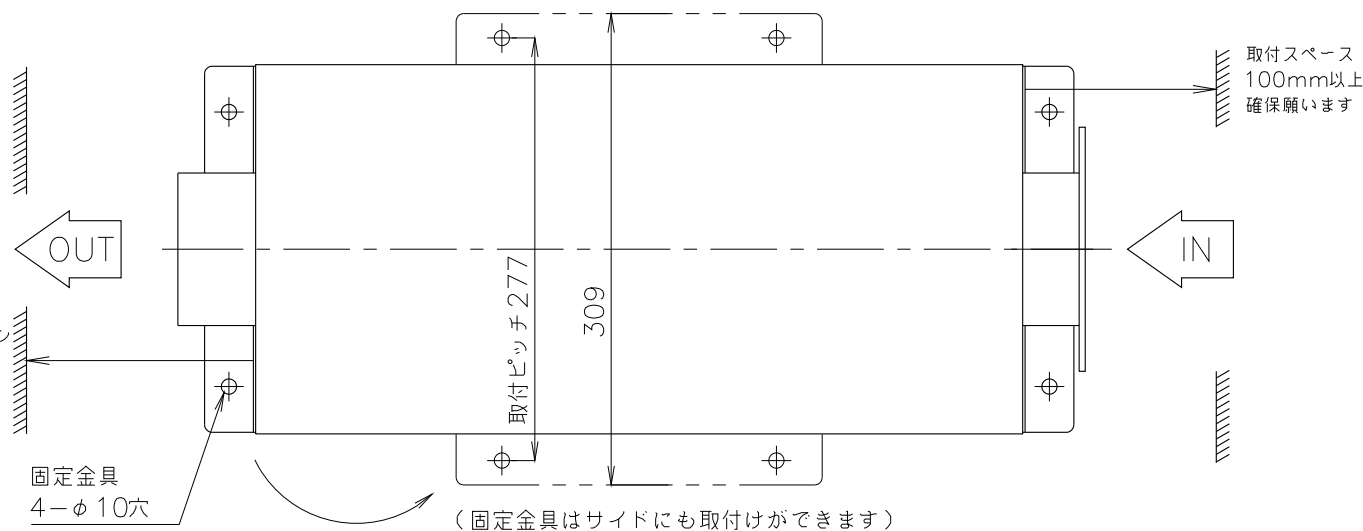

概算質量 21kg

No.	△	送風機無し→BF 名称改定	D6	'16.04.22	1	西森	製 図	設 計	尺 度	図 番 150109MN-01	配 布 先 File name TSK-42B送風機無し外形図	<input type="checkbox"/> 営業 <input type="checkbox"/> 資材購買 <input type="checkbox"/> 総合組立 <input type="checkbox"/> 金属加工	株 式 会 社 関 西 電 熱 Kansai Electric Heat Corp.	仕 向	図面名称 TSK-42BF・52BF 外形図
	△	安全回路電源ランプ追記	C3	'15.11.26	1	Ogura									
		修正内容	場 所	日 付	数	担 当									