* 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
* 壁や品物から離して据付けてください。
* 壁や品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし
  重大な事故につながります。 また、点検や修理の妨げになります。
* 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。
  発熱体の上部や底面を塞いだ設置はしないでください。

吐出側の取付けスペースについては
安全回路テストボタンを押して動作確認の
できるスペース200mm以上を確保してください。

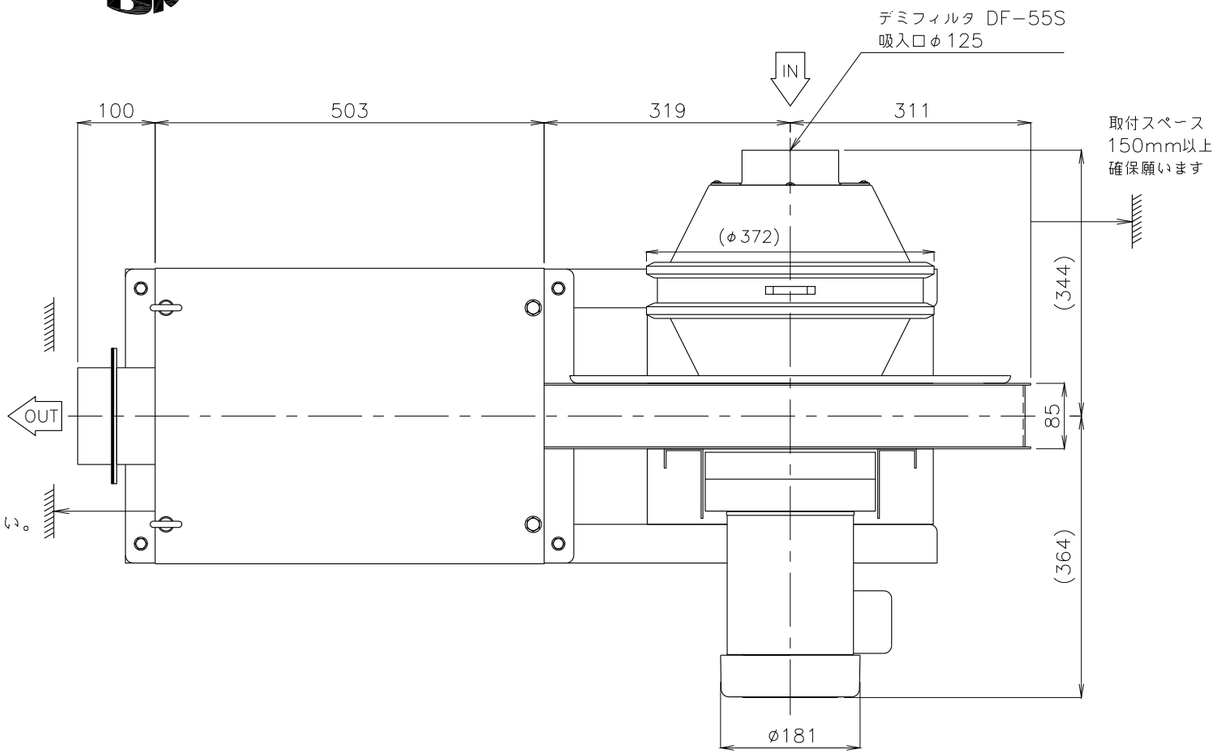

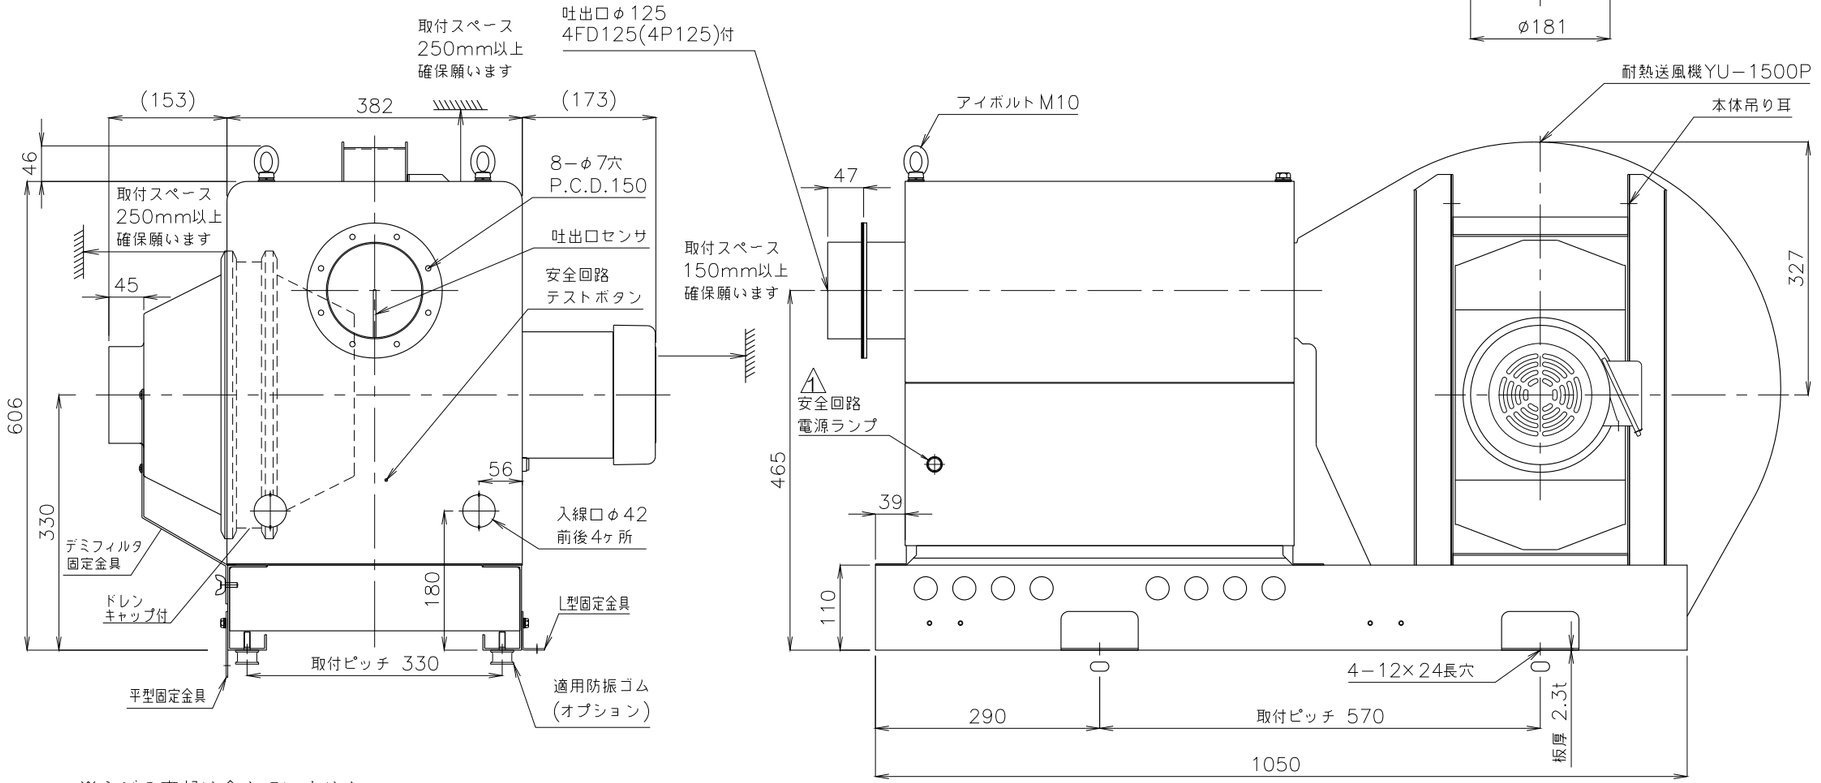

※ネジの突起は含んでいません。

※付属のフランジパッキン4P125の耐熱温度は200℃となります。

※各種固定方法詳細図については、当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ製品外形図をご参照ください。
※防振ゴムKB−30の詳細については、ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾂｶﾀﾛｸﾞをご参照ください。

概算質量　105kg

No.	修正内容	場所	日付	数	担当
△3					
△2	(OP)防振ゴム推奨 消去	C3	'16.04.23	1	西森
△1	安全回路電源ランプ追記	C3	'16.02.25	1	Ogura

製図　設計　尺度　図番 150116MN−12　File name TSK−56BP外形図

配布先：□営業 □資材購買 □総合組立 □金属加工

株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.

仕向　様

図面名称：TSK−56BP 外形図