* 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
* 壁や品物から離して据付けてください。
* 壁や品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし
重大な事故につながります。 又、点検や修理の妨げになります。
* 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。
発熱体の上部や底面を塞いだ設置はしないでください。

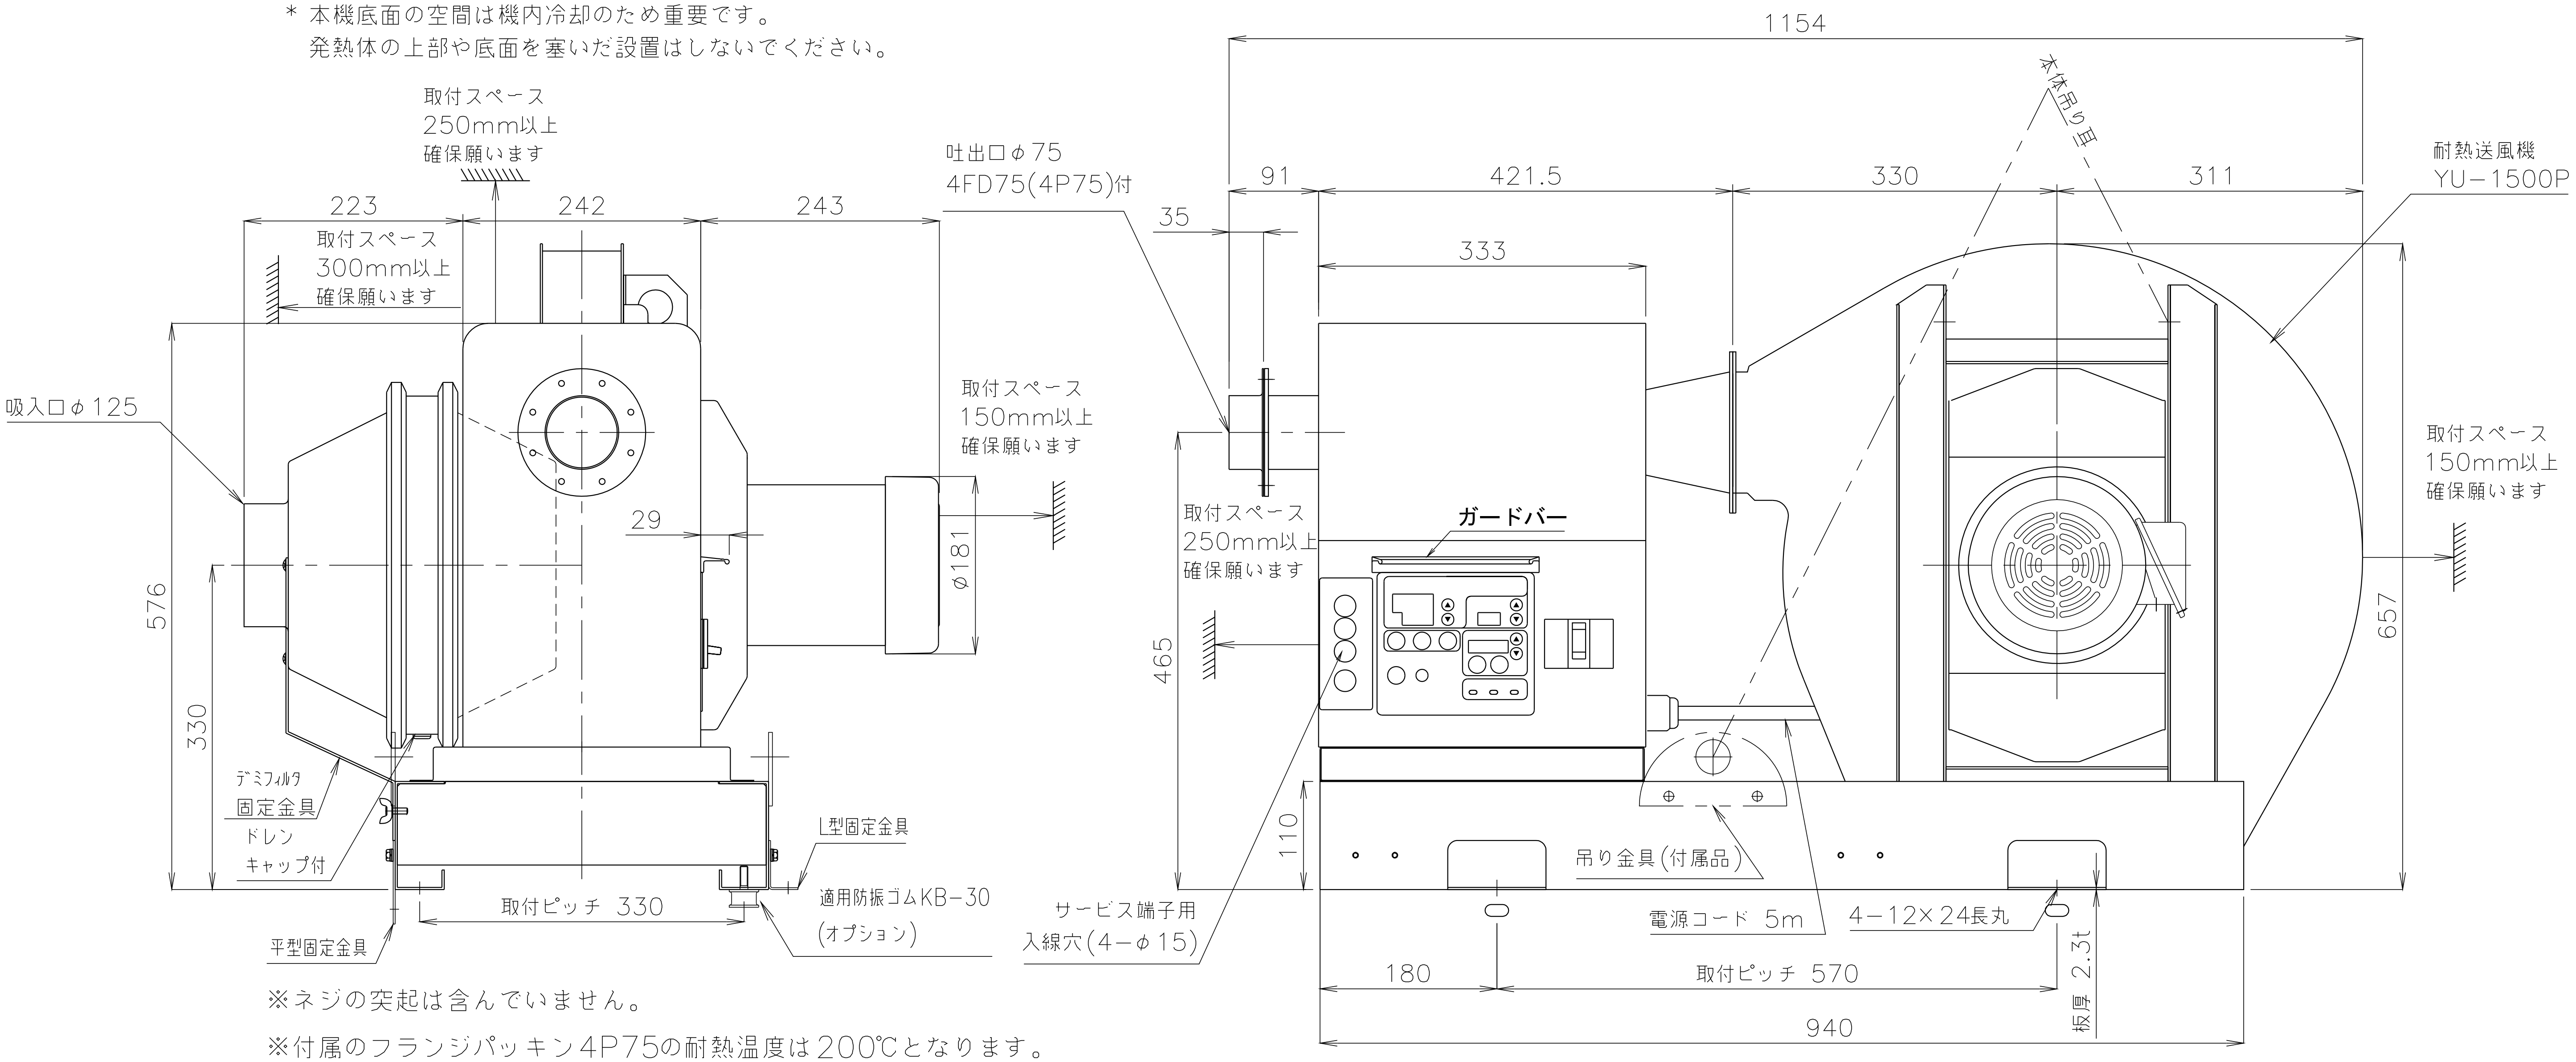
取付スペース
250mm以上
確保願います
223
242
243
取付スペース
300mm以上
確保願います
吸入口φ125
576
330
29
φ181
取付スペース
150mm以上
確保願います
デミフィルタ
固定金具
ドレン
キャップ付
L型固定金具
取付ピッチ 330
適用防振ゴムKB−30
(オプション)
平型固定金具
吐出口φ75
4FD75(4P75)付
35
1154
91
421.5
330
311
333
本体吊り具
耐熱送風機
YU−1500P
取付スペース
250mm以上
確保願います
ガードバー
465
110
取付スペース
150mm以上
確保願います
657
吊り金具(付属品)
サービス端子用
入線穴(4−φ15)
電源コード 5m
4−12×24長丸
180
取付ピッチ 570
940
板厚 2.3t

※ネジの突起は含んでいません。

※付属のフランジパッキン4P75の耐熱温度は200℃となります。

※各種固定方法詳細図については、当社ホームページ製品外形図をご参照ください。
※防振ゴムKB−30の詳細については、オプションパーツカタログをご参照ください。

概算質量 92kg

No.	修 正 内 容	場 所	日 付	数	担当
3					
2					
1					

製 図
設 計
尺 度
図 番 150318MN−36
File name

配布先
□ 営 業
□ 資材購買
□ 総合組立
□ 金属加工

株式会社 関西電熱
Kansai Electric Heat Corp.

仕 向
様

図面名称
TSK−24PS
外形図