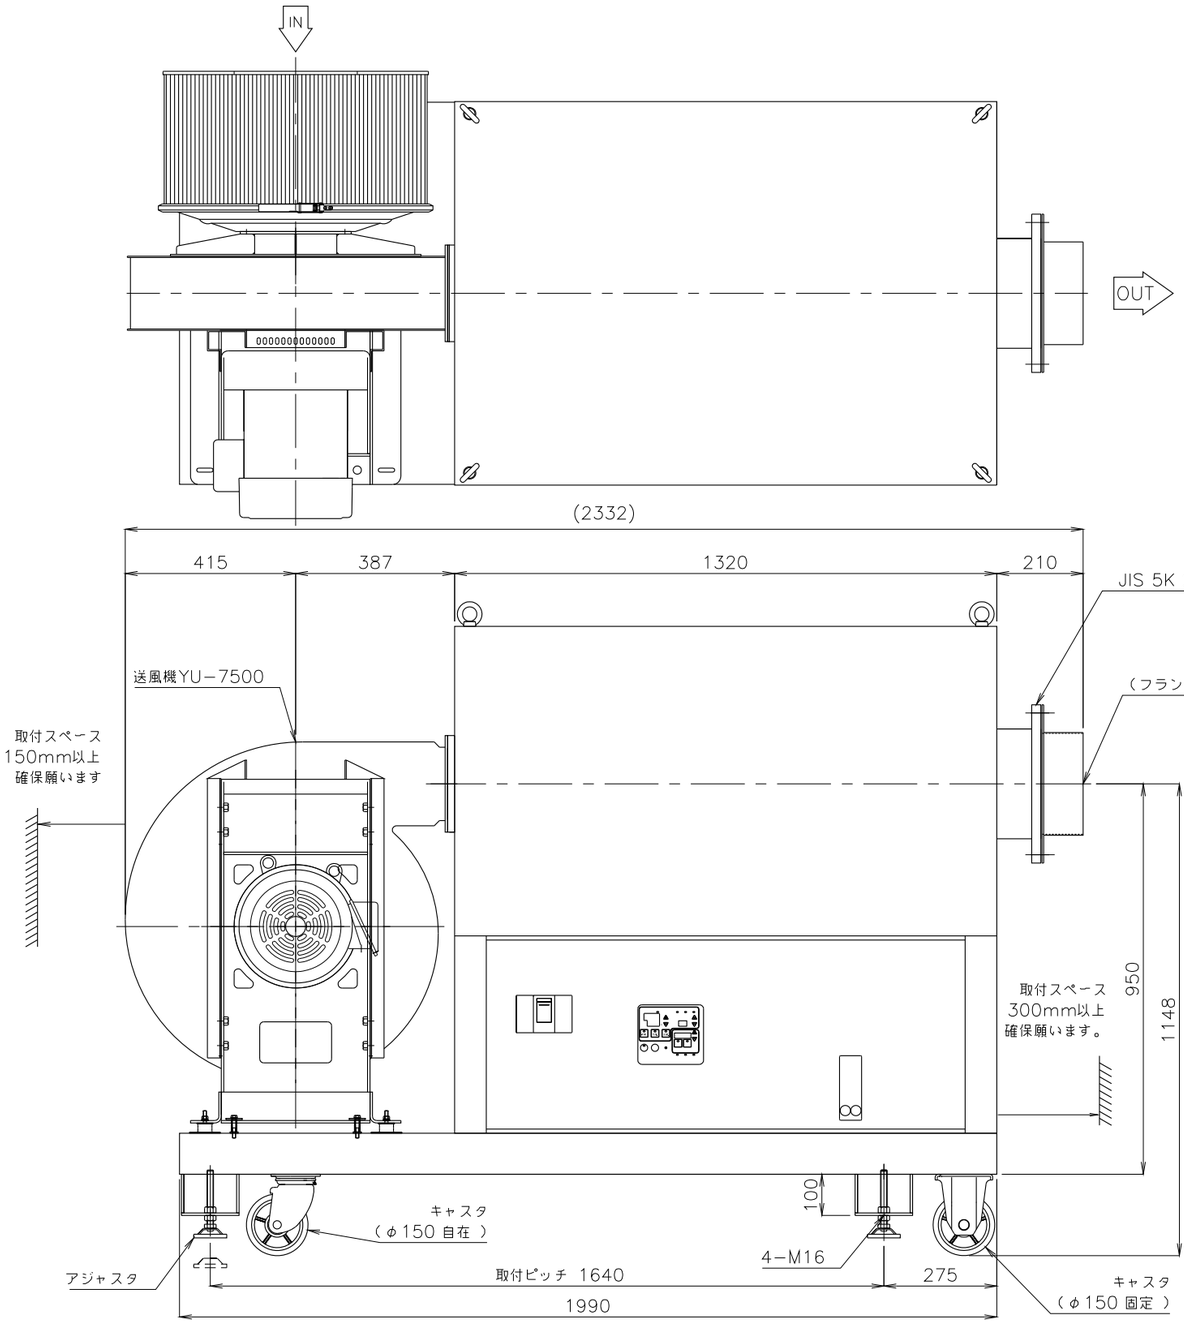

＊ 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
＊ 壁や品物から離して据付けてください。
＊ 壁や品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし
重大な事故につながります。 また、点検や修理の妨げになります。
＊ 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。
発熱体の上部や底面を塞いだ設置はしないでください。

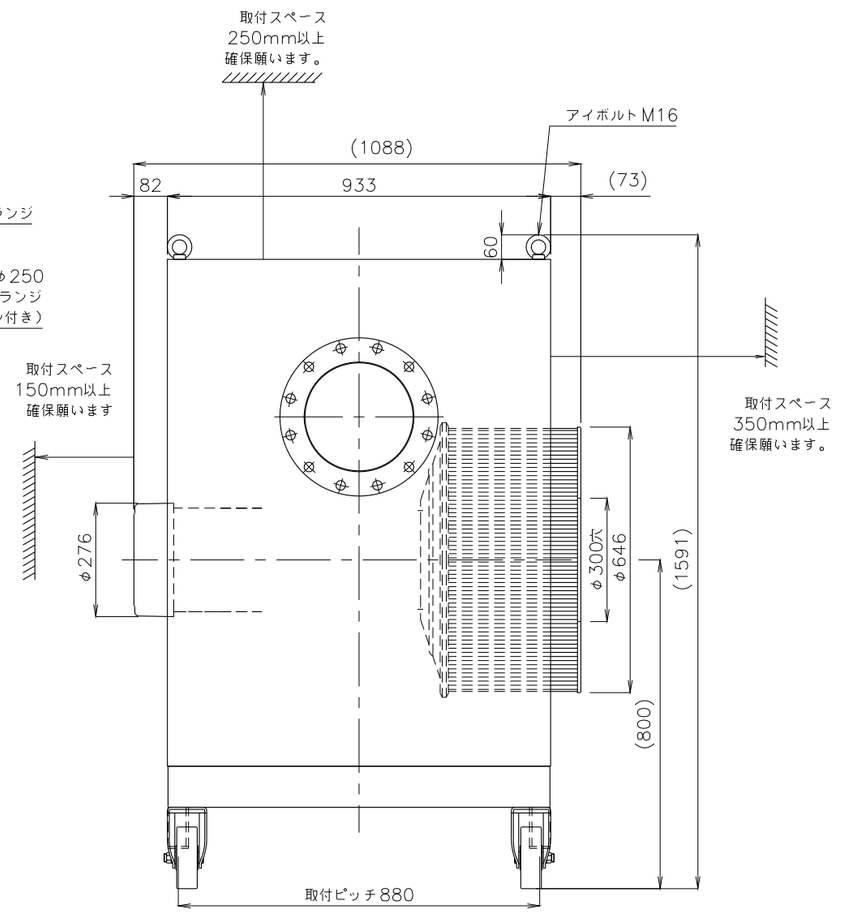

概算質量：709kg± 5%

No.	修正内容	場所	日付	数	担当
3					
2					
1					

製図　設計　尺度

図番 200818mn－03

File name TSK－200外形図

配布先：□営業 □資材購買 □総合組立 □金属加工

株式会社 関西電熱
Kansai Electric Heat Corp.

仕向　様

図面名称
TSK－200
RB型（CR－130A付き）