

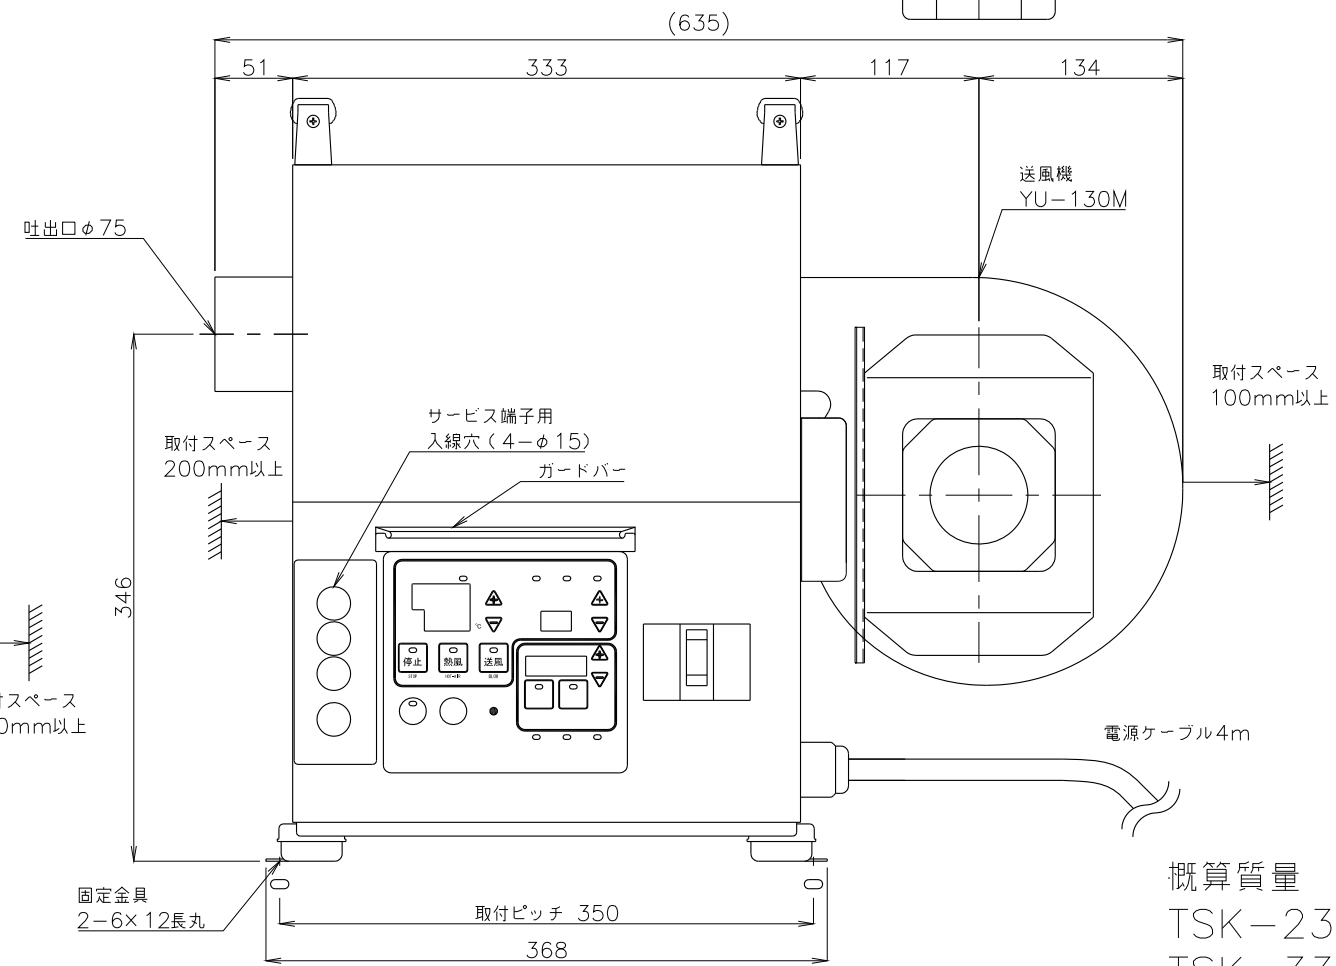


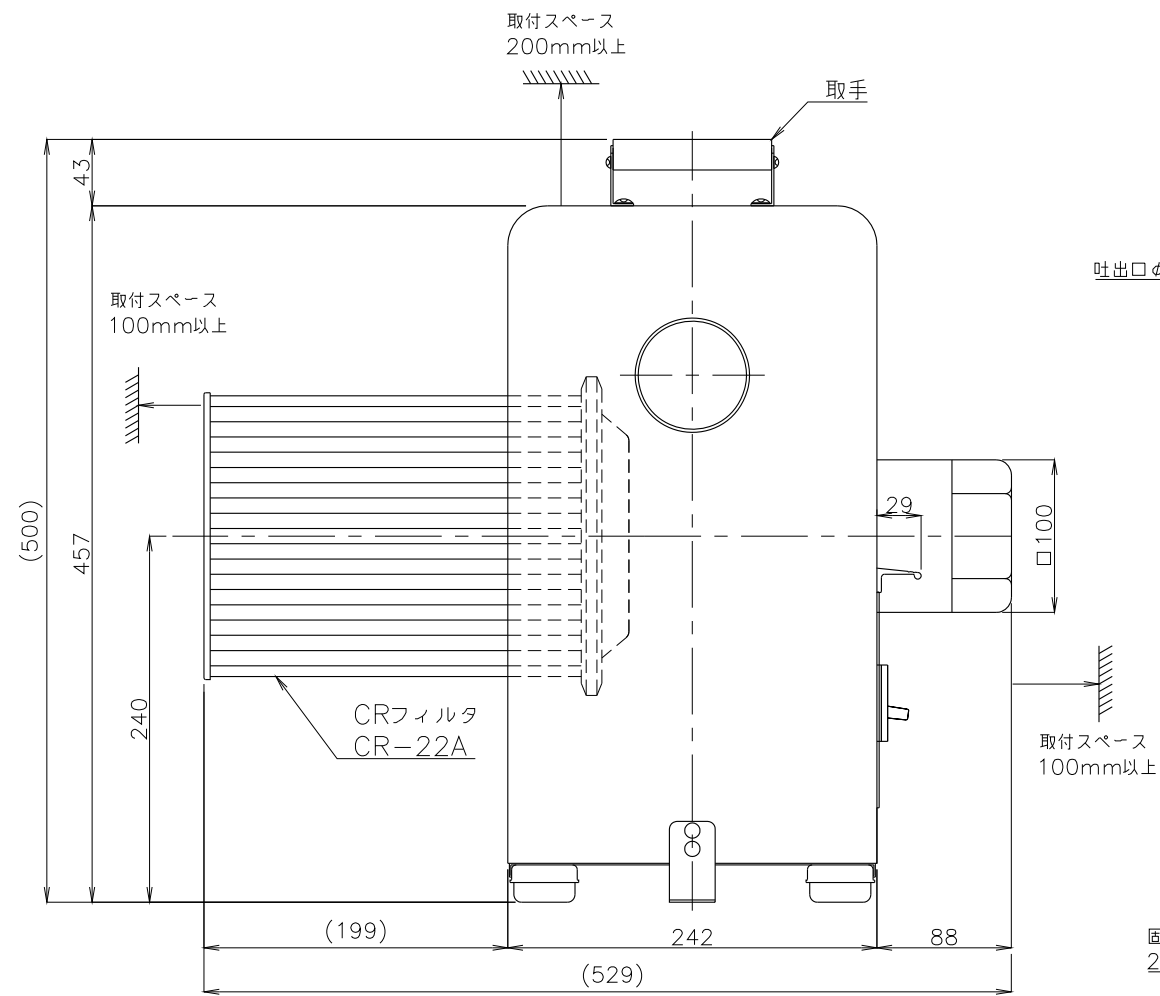

- * 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- * 壁や品物から離して据付けてください。
- * 壁や品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。また、点検や修理の妨げになります。
- * 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。発熱体の上部や底面を塞いだ設置、ゴム足を取った状態での設置はしないでください。

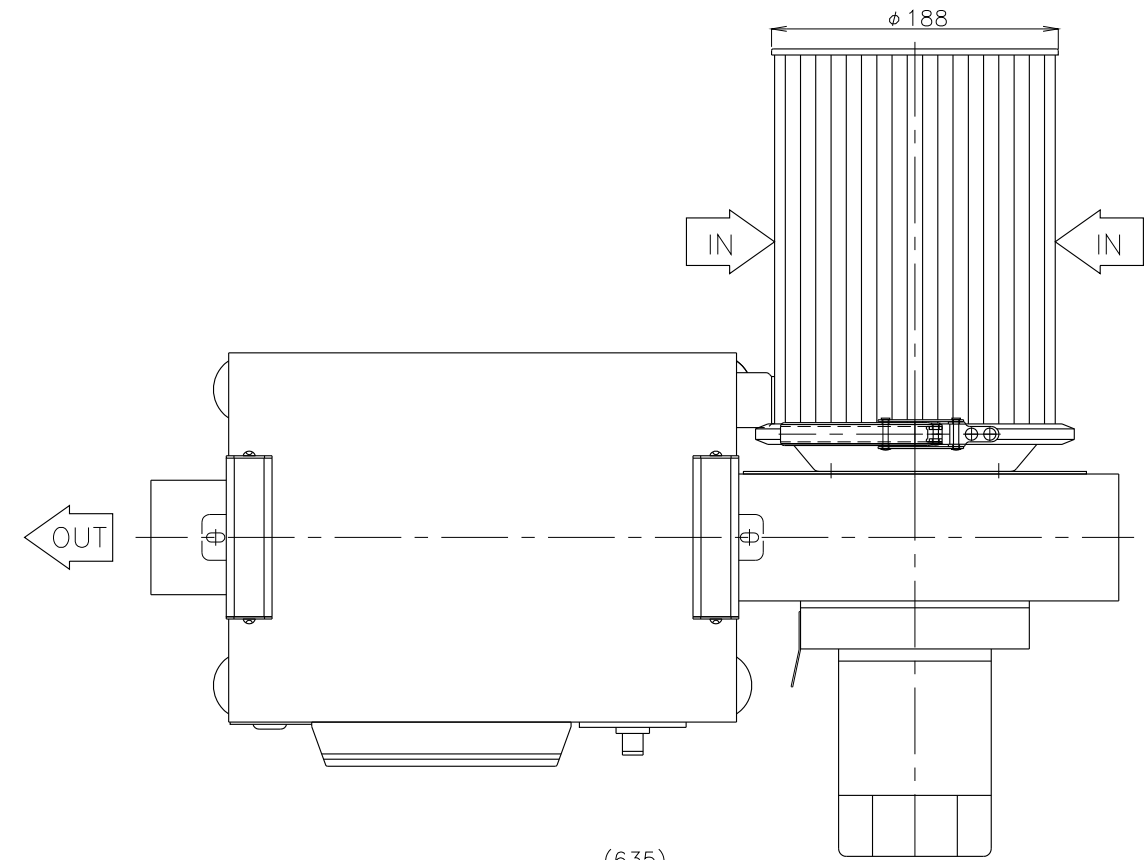

概算質量
TSK-23: 26kg±5%
TSK-33: 27kg±5%

3					製 図	設 計	尺 度	図 番	配 布	営 業	仕 向	図 面 名 称
2								190319MN-20	先	資 材 購 買	株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	TSK-23,33 (CR付LB型)
1							File name		総 合 組 立	様		
No.	修 正 内 容	場 所	日 付	数 担 当			OcTSK-23(LB,LF,RF,RF) デミ付き外形図		金 属 加 工			