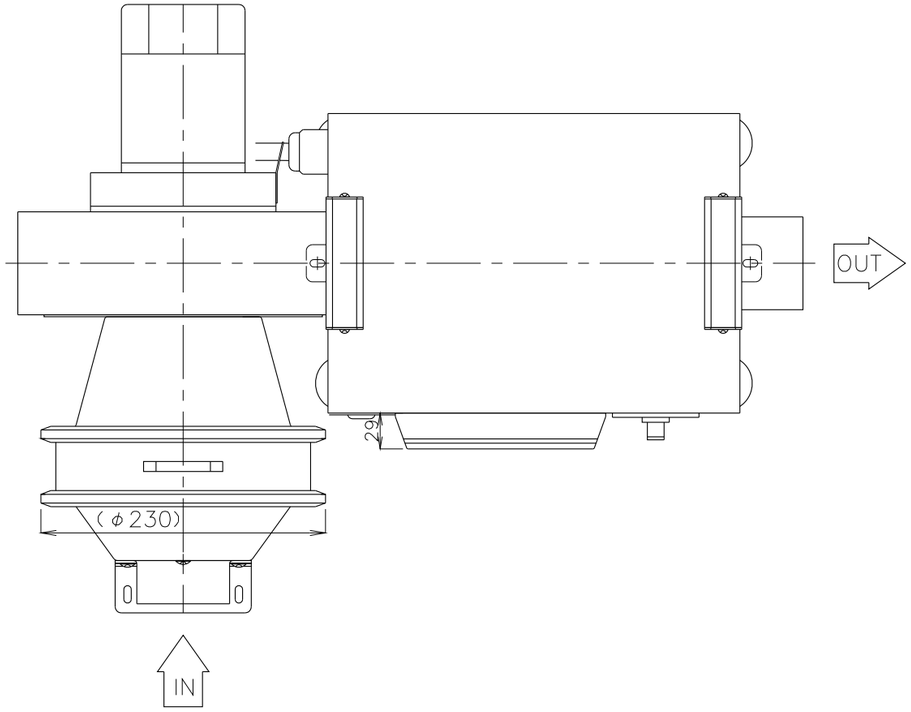


＊ 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
＊ 壁や品物から離して据付けてください。
＊ 壁や品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし
　重大な事故につながります。 また、点検や修理の妨げになります。
＊ 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。発熱体の上部や底面を塞いだ設置、
　ゴム足を取った状態での設置はしないでください。

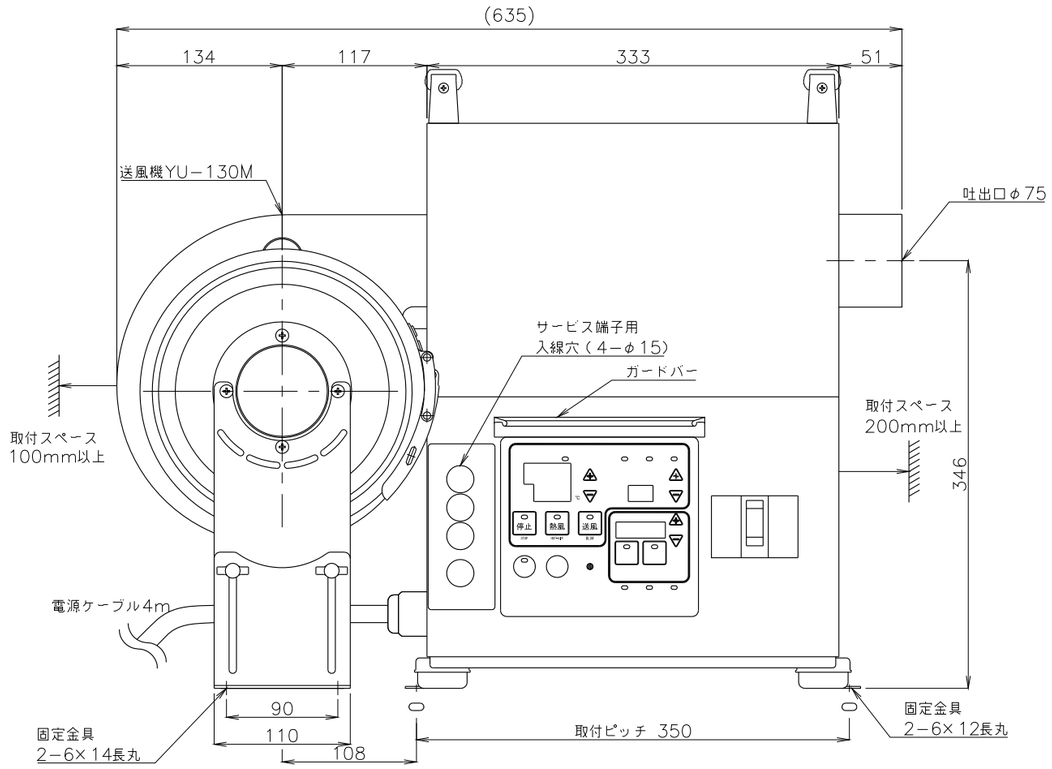


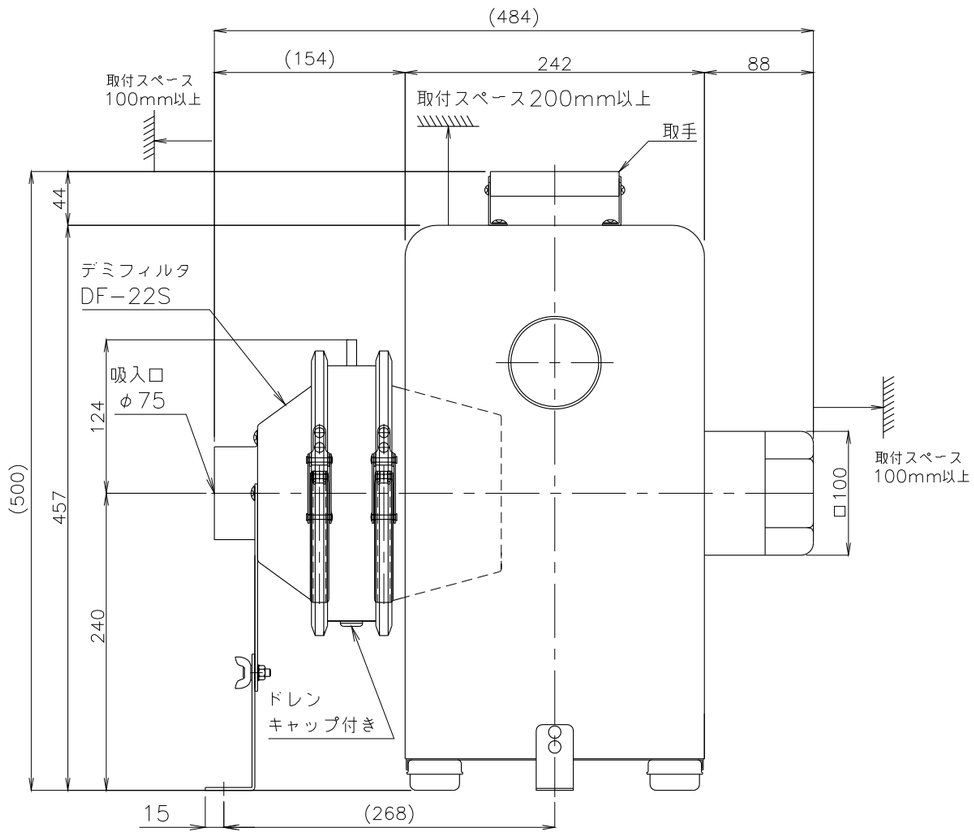


※ネジの突起は含んでいません。

概算質量　29kg±5%

| No. | 修正内容 | 場所 | 日付 | 数 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |

製図　設計　尺度

図番　180411MN−13

File name　TSK−23（LB,LF,RB,RF）外形図

配布先　□営業　□資材購買　□総合組立　□金属加工

株式会社　関西電熱
Kansai Electric Heat Corp.

仕向　様

図面名称　TSK−23,33（デミ付RF型）